

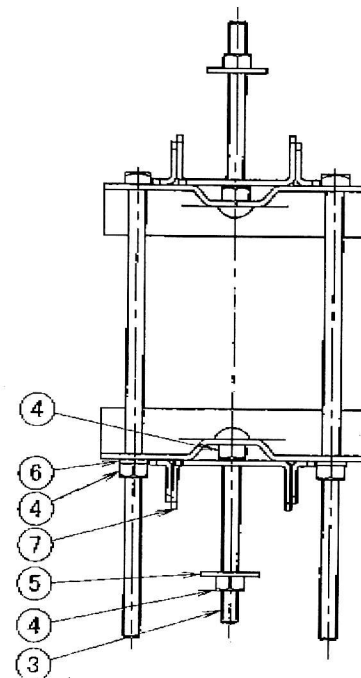
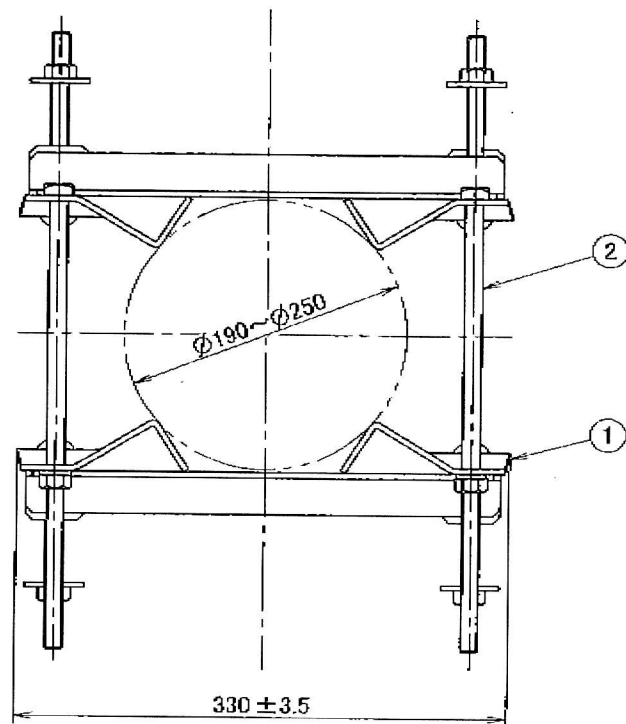


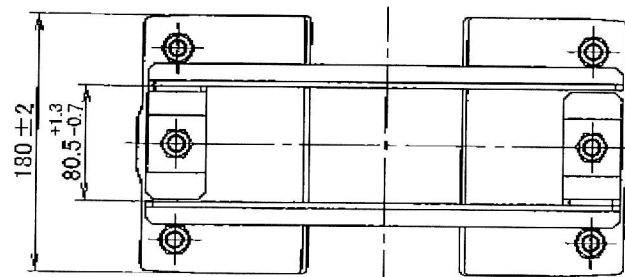

使用状態例

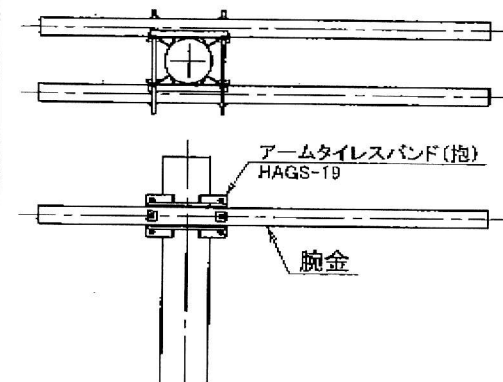

表面处理: 溶融亜鉛めっき(付着量: 最低260g/m²以上、平均450g/m²以上。ボルト、ナット、スペーサ、座金類は350g/m²以上。ただしネジ部は除く。)(JIS H8641に準じる。)

7	スペーサ	4	SAPH440	t4
6	ばね座金	4	SWRH	M12用
5	角座金	4	鋼(100HV以上)	M12用
4	六角ナット	12	SWRCH	M12
3	角根丸頭ボルト	4	SWRCH	M12×130
2	四角ボルト	4	SWRCH	M12×320
1	防振金具(抱)	2	SAPH440	t4
番号	部 品	個数	材 質	備 考

図 番 S-14-04-002-00 品名整理記号 HAGS-19

図 名 中国電力柳屋向け
アームタイレスバンド(抱) 仕様図

▲			
▲			
▲	H26.04	設S-1054	新規制定
Mo	年月	設SNo	記 事
設	図	検	図
製	図	検	図

単位 mm 尺度 1:1
D269

イワナチ株式会社